


ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC A LOCURILOR DE CONSUM ȘI/SAU DE PRODUCERE APARTINÂND UTILIZATORILOR ¹⁾, CONFORM PREVEDERILOR ORDINULUI ANRE NR. 59/2013 ²⁾

SITUAȚIA ÎN CARE UTILIZATORUL ÎNCHEIE CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA INSTALAȚIEI DE RACORDARE CU OPERATORUL ECONOMIC ATESTAT ANRE (OE)

¹⁾ *Aplicanți: utilizatori noncasnici, utilizatori casnici racordați la rețeaua electrică de medie tensiune, producători, prosumatori care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 400 kW pe loc de consum*

²⁾ *Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare*

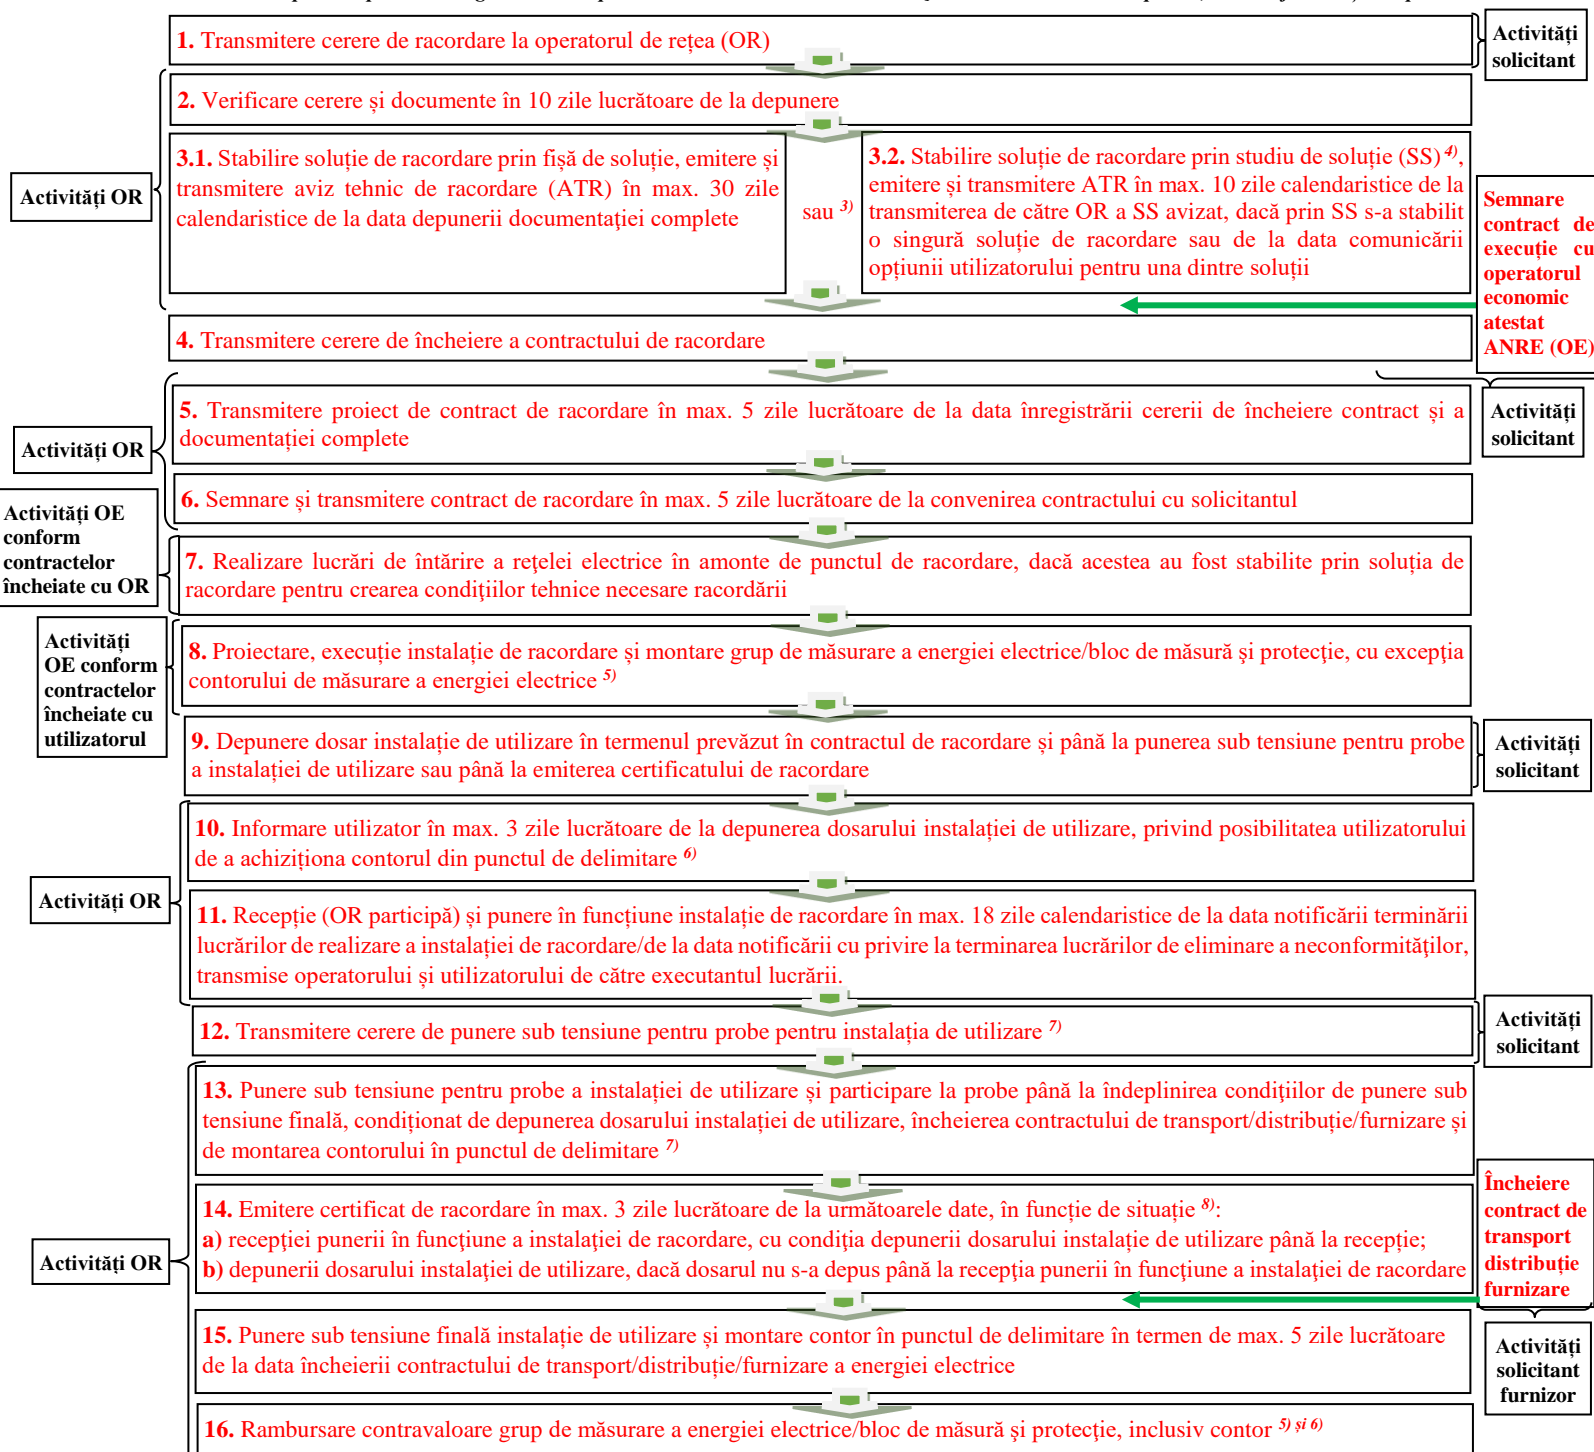

³⁾ *Stabilirea soluției de racordare se realizează pe bază de fișă de soluție sau studiu de soluție, după caz, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 102/2015, cu modificările și completările ulterioare;*

⁴⁾ *OR transmite utilizatorului SS avizat în termen de max. 1 lună (joasă și medie tensiune), respectiv 3 luni (înalță tensiune), termen stabilit de la data încheierii contractului pentru elaborarea SS, cu condiția achitării de către utilizator a cheltuielilor legate de elaborarea SS, care includ și avizarea acestuia;*

⁵⁾ *În cazul în care OR nu are posibilitatea achiziționării grupului de măsurare a energiei electrice/blocului de măsură și protecție, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, OR informează, până la terminarea execuției instalației de racordare, utilizatorul sau OE, după caz, cu privire la posibilitatea utilizatorului de a achiziționa echipamentele;*

⁶⁾ *În cazul în care OR nu are posibilitatea achiziționării contorului de măsurare a energiei electrice;*

⁷⁾ *Etapă obligatorie numai dacă, în conformitate cu prevederile normelor tehnice aprobate de ANRE, sunt necesare probe la locul de consum și/sau de producere. În situația în care etapa de punere sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe nu este prevăzută în contractul de racordare, procesul de racordare continuă cu emiteră certificatului de racordare și punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare;*

⁸⁾ *În cazul în care sunt necesare probe, emiteră certificatului de racordare este condiționată de realizarea acestora și prezentarea la OR a certificatului de conformitate.*